


EXTOX-UNI i-12 típusú gázkoncentráció-mérő készülék kábelezése

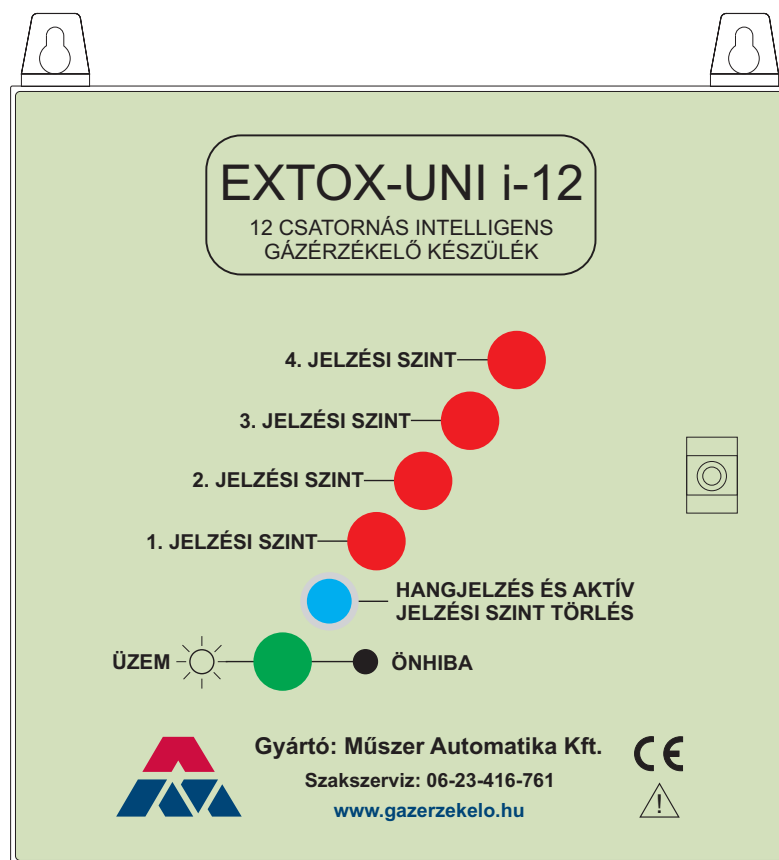

Távodókábelek:
(Páncélozott, vagy árnyékolt
típusok szükségesek!)

1. számú
távodó

Beavatkozókábel I.
pl.: H05VV5-F 18x0.75mm²

2. számú
távodó

9. számú
távodó

Hálózati kábel
pl.: NYM-J 3x1.5mm²

Regisztráló kimenet kábele
pl.: LiYCY 14x0.25mm²
(opció)

Hang és/vagy
fényjelző kábele
pl.: H05VV5-F 7x0.5mm²
(opció)

Külső nyugtázógomb
kábele
pl.: LiYCY 2x0.75mm²
(opció)

Távodótípusok és
mennyiség a felhasználási
igényeknek megfelelően!

A távodókábeleknél megengedhet legnagyobb hurokellenállások és telepítési távolságok a távodótípusok és érkeresztmetszetek függvényében						Kábeltípusok és a bekötéshez szükséges érszámok a távodótípusok függvényében
Típus	Rh	0.5mm ²	0.75mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²	(Példa)
E-TD-P1	3	-	-	~125m	~200m	SZRMtKVM-J, 3 ér
E-TD-P1/M						
E-TD-S1	3	-	-	~125m	~200m	SZRMtKVM-J, 4 ér
E-TD-S1/M						
E-MC-E1	140	-	-	~5500m	~9200m	SZRMtKVM-J, 2 ér
E-MC-NE1	140	~1850 m	~2750m	~5500m	-	LiYCY, 2ér
IRTA-	9	~120m	~180m	~360m	-	LiYCY, 3ér
ECO-CO-2	160	~2100m	~3150m	~6300m	-	LiYCY, 2ér